

Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі
Цистерни знімні місткістю 1000 літрів (на пожежний модуль) та цистерна 2000л
код ДК 021:2015: 44610000-9 Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску

З метою забезпечення безперебійної роботи філії «Центральний лісовий офіс» ДП «Ліси України» та надлісництв, що координуються філією виникла потреба у закупівлі цистерн для води.

Очікувана вартість предмета закупівлі Цистерни знімні місткістю 1000 літрів (на пожежний модуль) та цистерна 2000л за кодом ДК 021:2015: 44610000-9 Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску становить 266 962 грн, 00 коп. (двісті шістьдесят шість тисяч дев'ятсот шістьдесят дві грн, 00 коп.) з урахуванням ПДВ та інших податків і зборів та визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та у порядку передбаченому Положенням про проведення закупівель ДП «Ліси України», затвердженого Наказом від 02.11.2023 № 1815.


Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося з проведенням моніторингу ринку цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, зокрема на спеціалізованих сайтах, що займаються продажом змінних цистерн для води.

Загальна вартість цистерн для води по закупівлі становить 266 962 грн, 00 коп.:


№ п/п	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість, шт.	Цінова пропозиція			Середня вартість за одиницю, грн з ПДВ	Загальна вартість, грн з ПВД
				№1	№2	№3		
1	цистерна знімна місткістю 1000 літрів (на пожежний модуль)	штуки	20	12 215,00	12 540,00	12 594,00	12 449,67	248 993,33
2	цистерна 2000 л	штуки	1	17 926,00	17 500,00	18 480,00	17 968,67	17 968,67
ВСЬОГО:			21					266 962, 00

1. Цистерна знімна місткістю 1000 літрів (на пожежний модуль)


https://eurovat.com.ua/capacity-1000-l-horizontal-reinforced-with-rib925_en925_ua

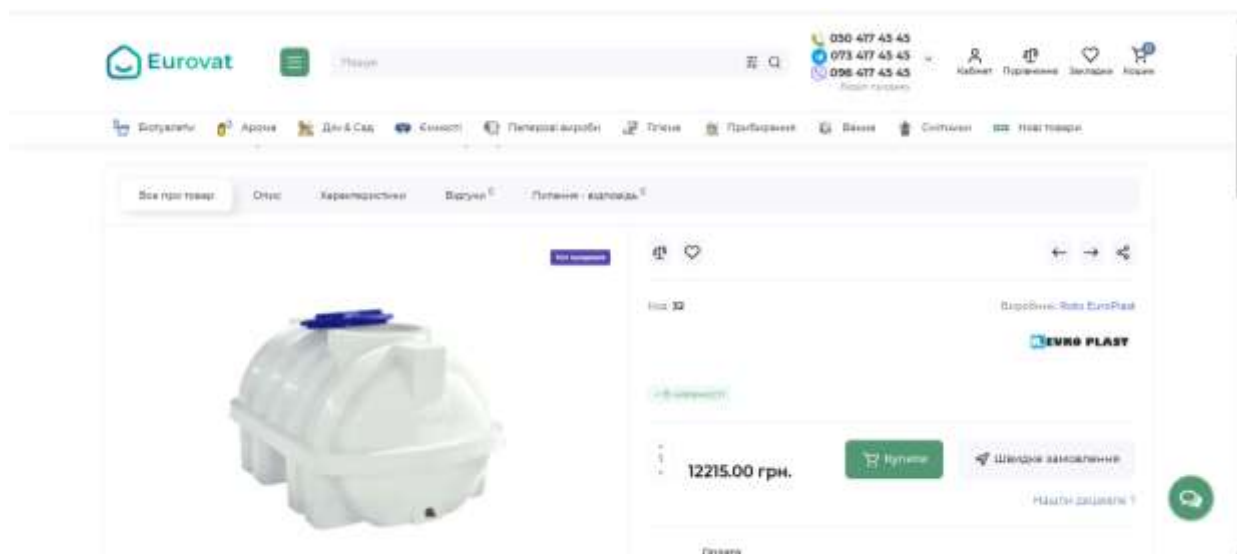

<https://tech-farmingshop.com/ru/wilger/1009/1476/>

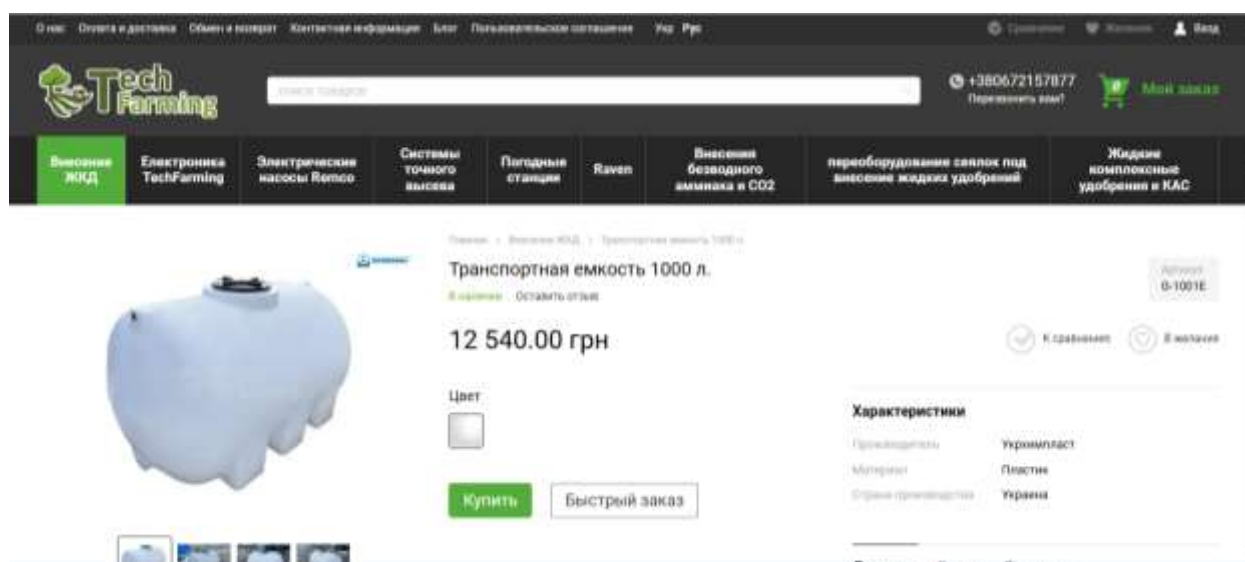


<https://water-plast.com.ua/emkost-1000-l-gorizontalnaya-usilennaya-s-rebrom938>

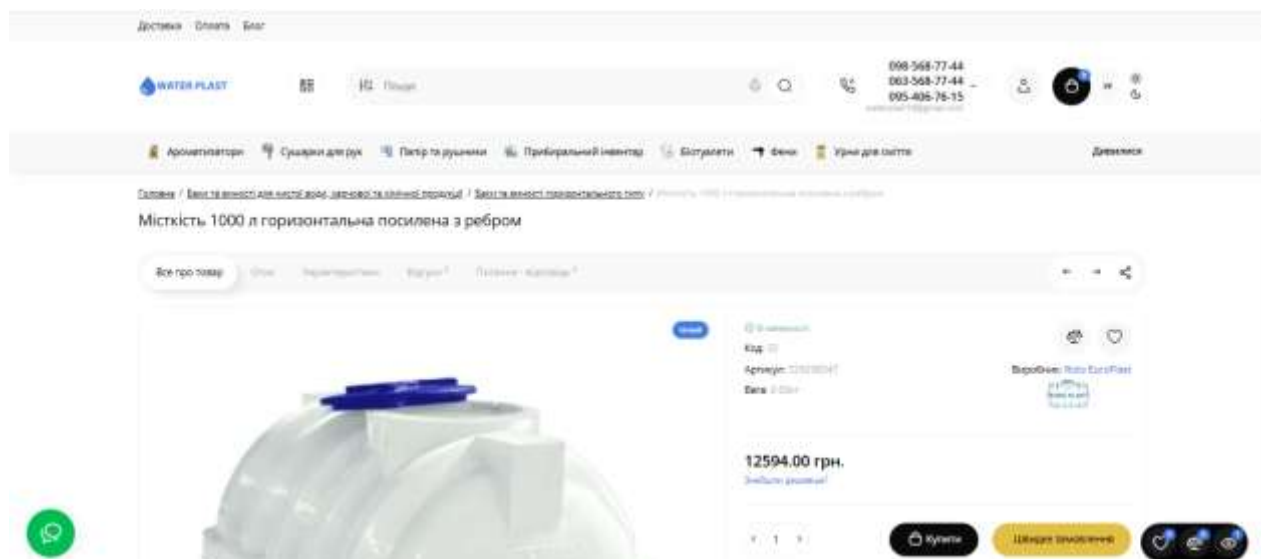


2. цистерна 2000 л


https://eurovat.com.ua/capacity-2000-l-reinforced-with-rib-two-layer933_en933_ua

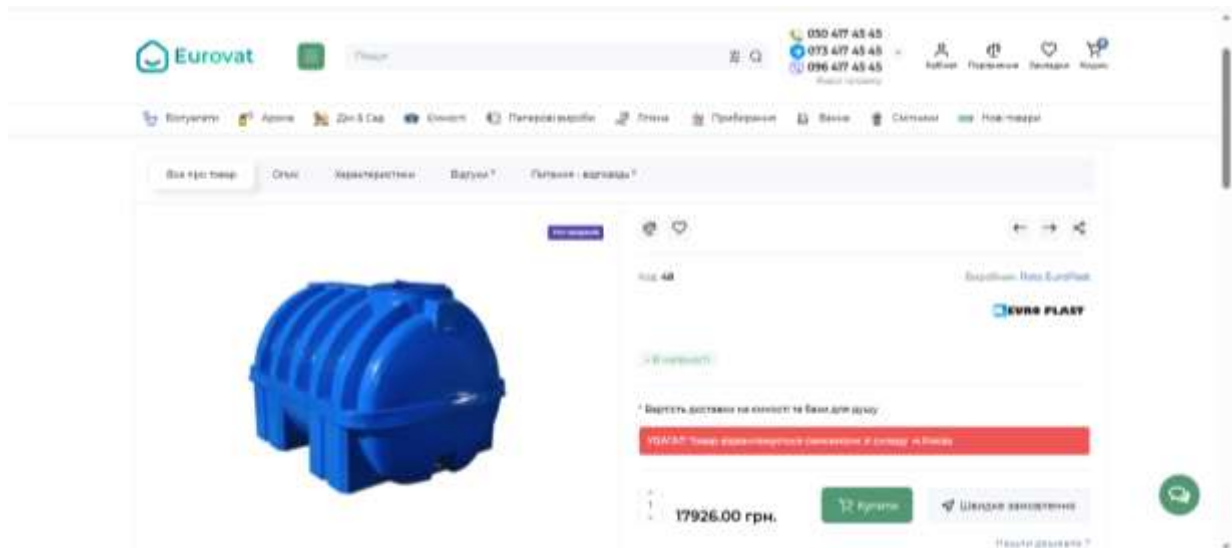

<https://greenera.com.ua/ua/catalog/baki-yemnost-rezervuari/products/yemn-st-na-2000-l-tr-v-dlya-transportuvannya-r-dini-g-2000e/>

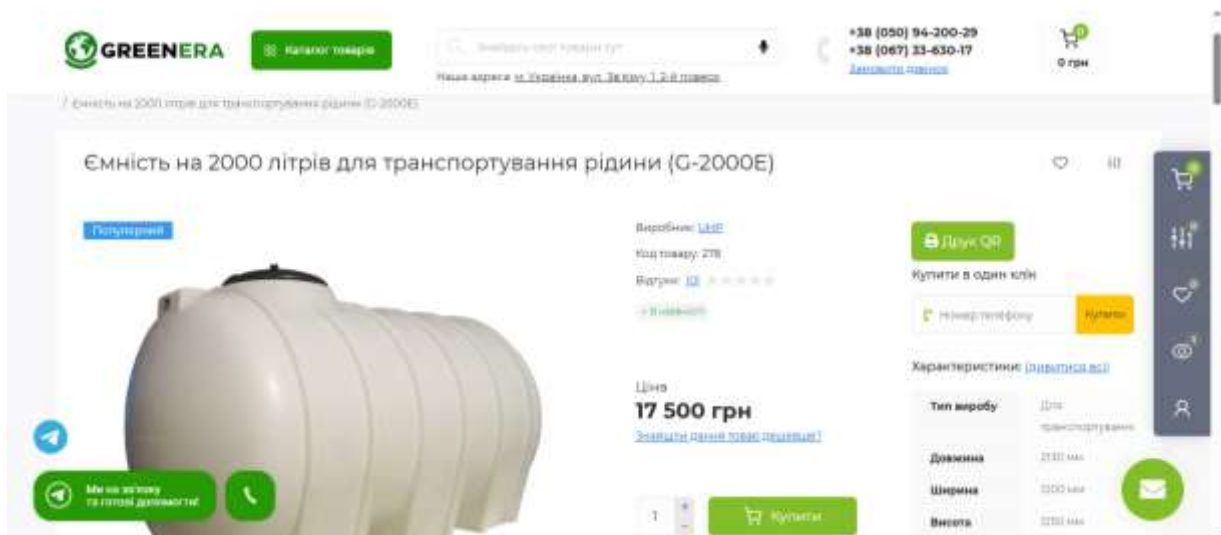

<https://rotoeuroplast.com/yemnost-2000-litriv-r-go-r-bila/>

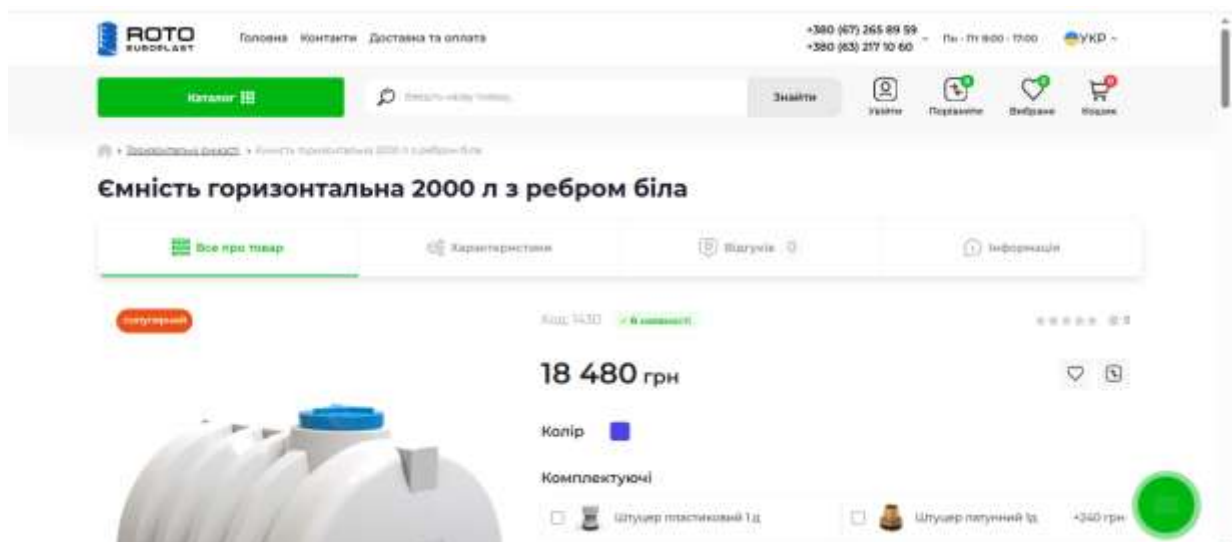

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
Цистерни знімні місткістю 1000 літрів (на пожежний модуль) та цистерна 2000л
код ДК 021:2015: 44610000-9 Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску**

Розділ I. Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, місця поставок:

№ п/п	Найменування товару	Технічні характеристики	Одиниця виміру	Кількість, шт.
1	Цистерна знімна місткістю 1000 літрів (на пожежний модуль)	Тип резервуара за способом встановлення – горизонтальний Матеріал резервуару– поліетилен Внутрішній об'єм, л – 1000,0 Висота, см – 877,00 Ширина, мм – 1054 Довжина, мм – 1600,00 Товщина стінок, мм – 4,5 Діаметр горловини, см – 350 Кількість шарів, шт – 1,0 Гарантія, міс – 12	шт.	20
2	Цистерна 2000 л	Тип резервуара за способом встановлення – горизонтальний Матеріал резервуару– поліетилен Внутрішній об'єм, л – 2000,0 Висота, см – 1083 Ширина, мм – 1340 Довжина, мм – 2020 Товщина стінок, мм – 5,0 Діаметр горловини, см – 350,0 Кількість шарів, шт – 1,0 Гарантія, міс – 12	шт.	1
ВСЬОГО:			шт.	21

Поставка товару здійснюється за рахунок учасника - переможця процедури закупівлі відповідно до місця поставки, на підставі замовлень Замовника.

Поставка товару здійснюється Постачальником за замовленням уповноваженої особи з боку Замовника впродовж 10 (десяти) календарних днів з дати отримання замовлення (може здійснюватися партіями). Замовлення оформлюється у письмовій формі і повинно містити відомості про кількість та асортимент кожної окремої партії Товару, дату замовлення, місце поставки, підпис особи, уповноваженої направляти замовлення від імені Замовника. Замовлення може здійснюватися електронною поштою.

Виробництво, зберігання та експлуатація товару повинні передбачати застосування заходів із захисту довкілля.

Товар повинен відповідати вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки.

Товар повинен бути новим, без механічних пошкоджень (на виробках не повинні бути присутні тріщини, здуття або будь - які інші дефекти), мати заводське маркування. Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ДСТУ, ТУ)

Товар повинен бути наданий в упаковці, яка відповідає характеру товару і захищає його від пошкоджень під час поставки, а в разі її відсутності - способом, що забезпечує зберігання товару під час звичайних умов зберігання та транспортування. У разі пошкодження товару під час його транспортування постачальник бере на себе зобов'язання замінити пошкоджений товар на новий.

На товари, що будуть постачатись, повинна додаватись супутня документація виробника під час передачі товару. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою, він обов'язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.

Гарантійний термін експлуатації запропонованого учасником товару має становити не менше 12 (дванадцяти) місяців з дати поставки товару Замовнику. Вантажно - розвантажувальні послуги здійснюються за рахунок учасника - переможця процедури закупівлі.

МІСЦЕ ПОСТАВКИ ТОВАРУ

№ з\п	Перелік підрозділів	Найменування товару	Кількість, шт.	Адреси доставки
1	Чорноліське надлісництво	Цистерни знімні (для транспортування води) місткістю 1000 літрів GP1000	2	Україна, 27413, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, село Водяне,
		Цистерна 2000л	1	Знам'янська ТГ, пров. Шкільний, будинок 1
2	Тульчинське надлісництво	Цистерни знімні (для транспортування води) місткістю 1000 літрів GP1000	1	Україна, 23600, Вінницька обл., Тульчинський р-н, місто Тульчин, вул. Відродження, будинок 36
3	Гайсинське надлісництво	Цистерни знімні (для транспортування води) місткістю 1000 літрів GP1000	2	23700, Вінницька обл., Гайсинський р-н., м. Гайсин, вул. Максима Кривоноса, 20
4	Вінницьке надлісництво	Цистерни знімні (для транспортування води) місткістю 1000 літрів GP1000	15	України, 21018, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Пирогова, будинок 26
всього			21	